

**Rygård Park 3 - 110**  
**9400 Nørresundby**


**Vedr.: Ventilationsanlæg/ filterskift.**

Det er nu tid til at skifte filter i dit ventilationsanlæg, hvorfor denne vejledning fremsendes sammen med nye filtre.

Du skifter selv nemt filtrene via nedenstående korte vejledning. Skulle du have behov for hjælpe til at skifte filtrene, kan du kontakte SteKa Bolig, der glædeligt tilbyder hjælp med udskiftningen.

**Vejledning:**

1. Sluk anlægget inden udskiftning af filtre påbegyndes. Dette gøres ved at dreje den højre knap ned på 0.
2. Nu skal skruerne på lågerne løsnes, og lågen kan efterfølgende åbnes. OBS: Den øverste låge sidder også fast med to beslag på toppen af anlægget.
3. Tag nu de to filterrammer ud af anlægget.
4. Rengør eventuelt filterkammeret med en støvsuger hvis nødvendigt.
5. Fjern nu den gamle filtermåtte fra filterrammen med fingrene og smid den ud med almindeligt affald.
6. Placér de nye filtermåtter i rammerne med den **blå side** mod bagsiden og **den hvide side** mod forsiden:

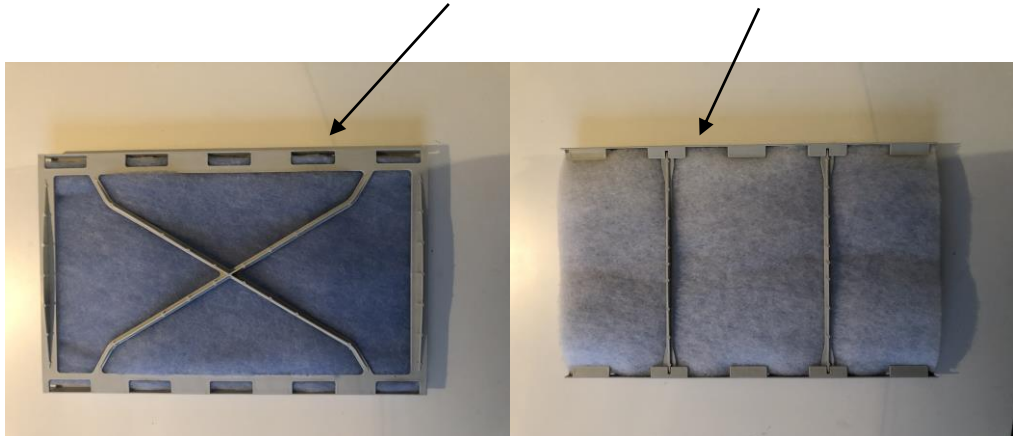

7. Placér nu filtrene i anlægget med den blå side pegende mod anlæggets rør og den hvide side ud mod anlæggets midte:
8. Nulstil anlægget ved at dreje den højre knap fra 0 til 4 og siden tilbage til 0.
9. Indstil dernæst den højre knap på den anbefalede styrke (skal stå således):



10. Anlægget er nu igen i drift og med nye filtre. Filtrene skal skiftes igen om 6 måneder og kan i mellemtiden rengøres ved støvsugning efter 3 måneder.